

Programa:




Power Vision Plus



Eiga pažingsiui

Įvykių duomenų bazės pasirinkimas.


Dokumentas su žyme _evq.STD formuojamas automatiškai tik tais atvejais, jei matavimo metu buvo elektros tinklo parametrų nukrypimai iš normos ribų.

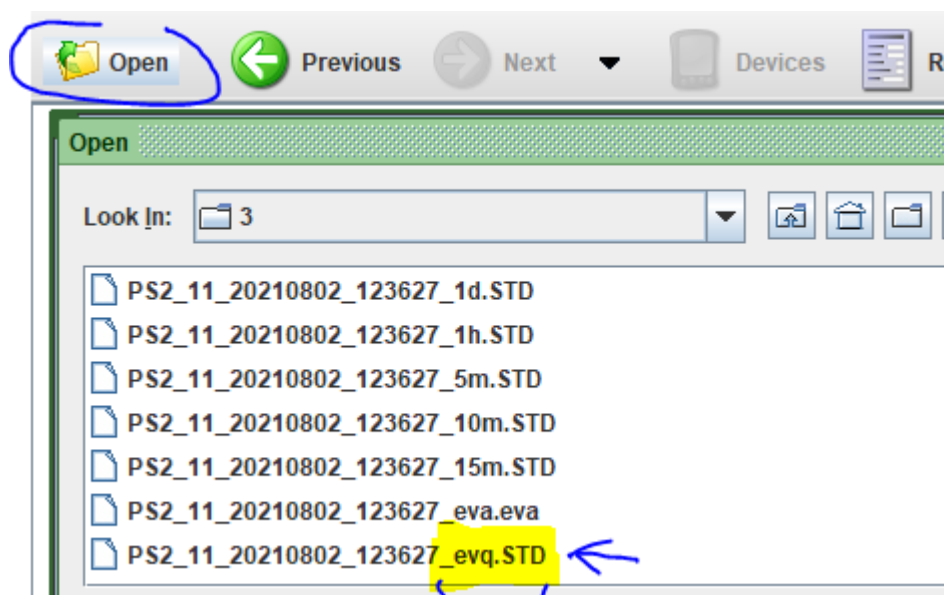

1. Įvykių istorija pagal laiką:
Standard

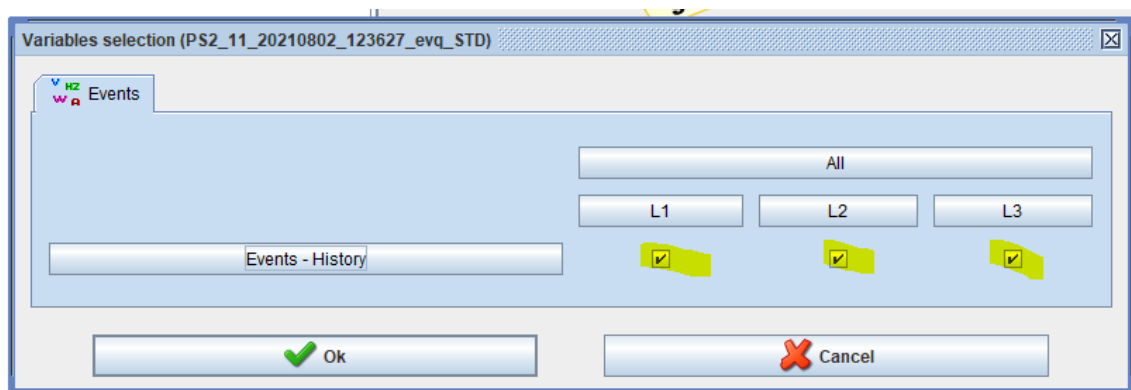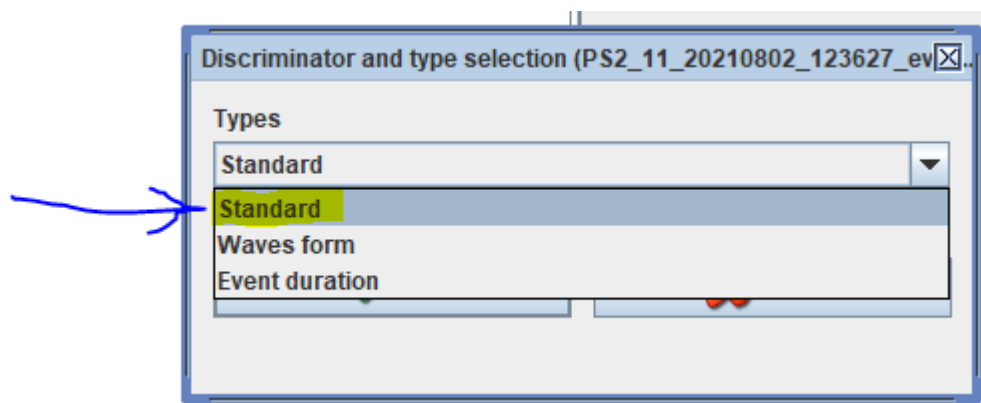


Pvz. įvykių žymės laiko juostoje.

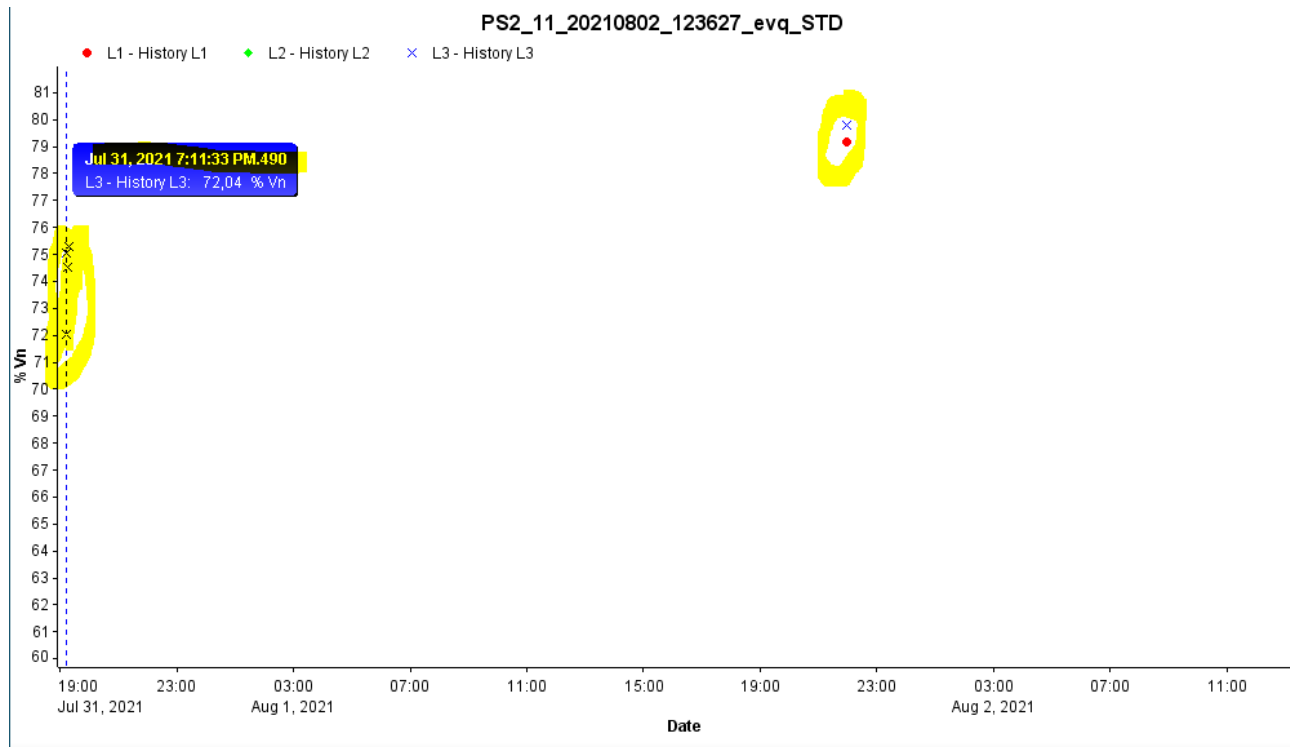

2.

Įvykių sinuso oscilogramos:


Wave form

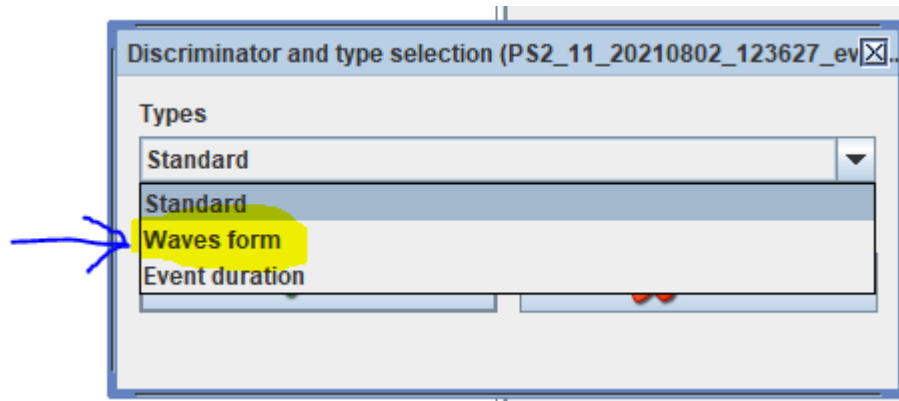

- A. Įtampų sinusai. Įvykių įrašai individualiai fazei atskirai.
- B. Įtampų sinusai. Įvykių įrašai su kelių fazių atvaizdavimu.

Pvz. B parinktis: Įvykių įrašas su kelių fazių atvaizdavimu.



C – perjungimas <- ... -> įvykio pasirinkimui.

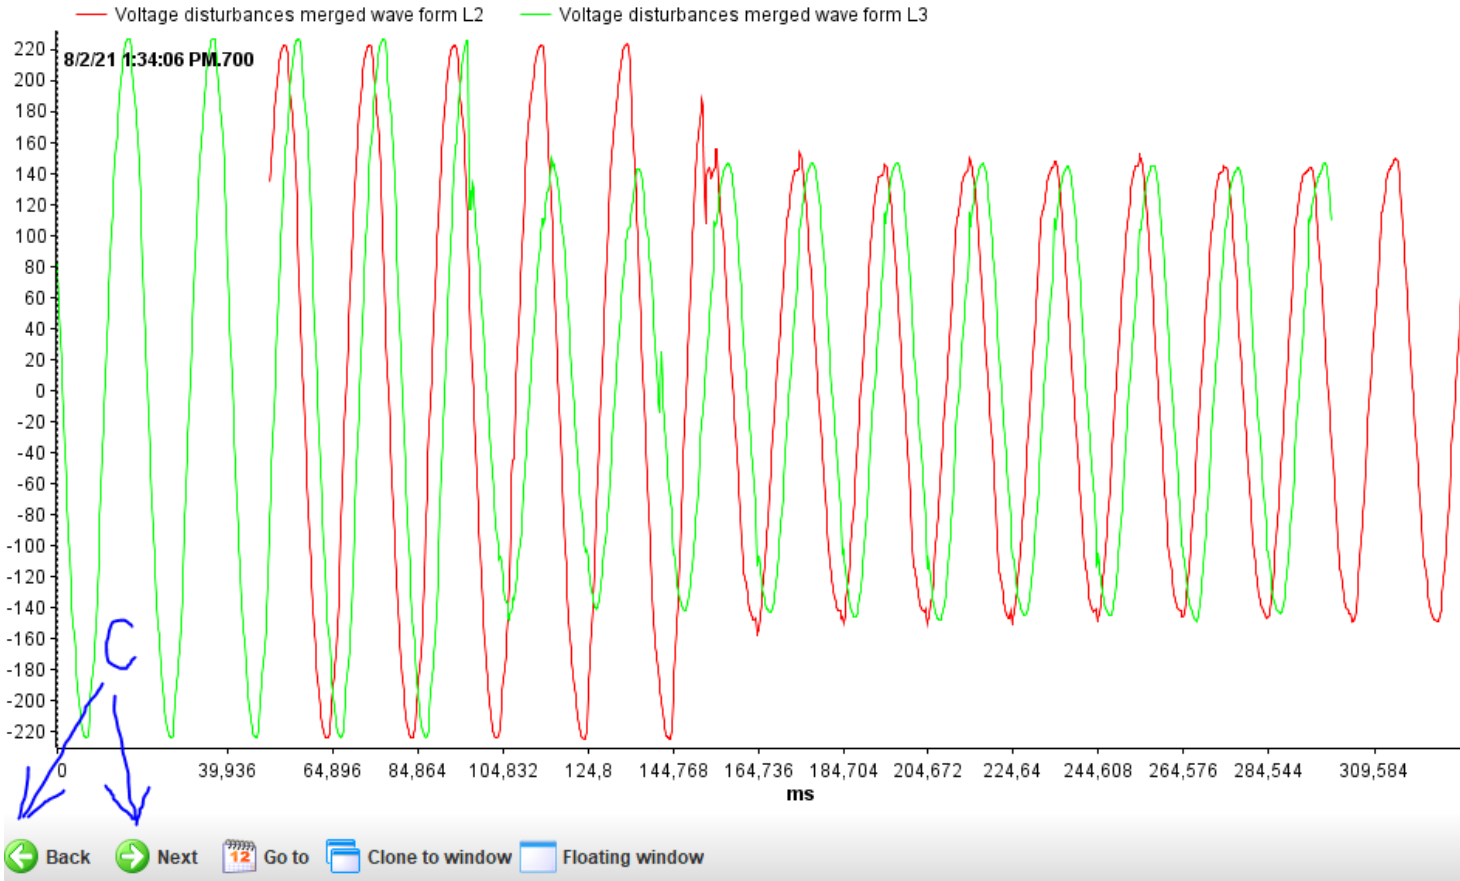

3.

Įvykių trukmės grafikas:

Event duration

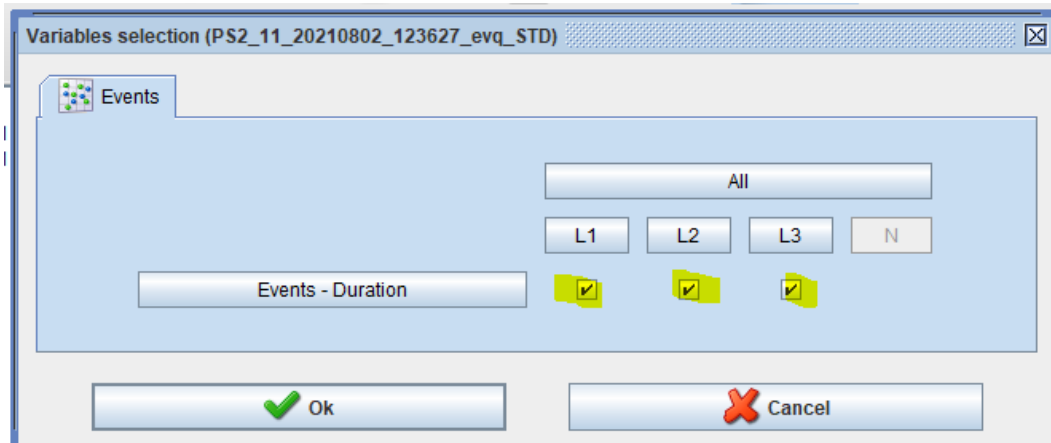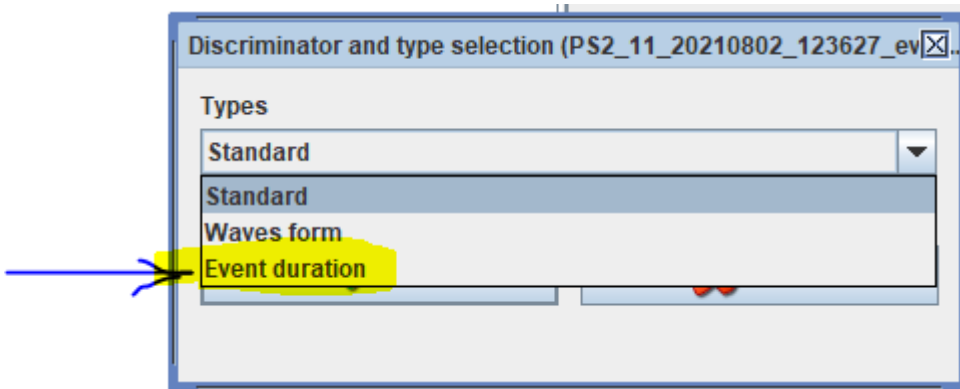

Pvz. Įvykių trukmės ms ir minimalios įtampos %Vn taškų grafikas:

